


kv 63.600

TEST 0403100/GS/1 ELCLA 6 Ø 2" FL.

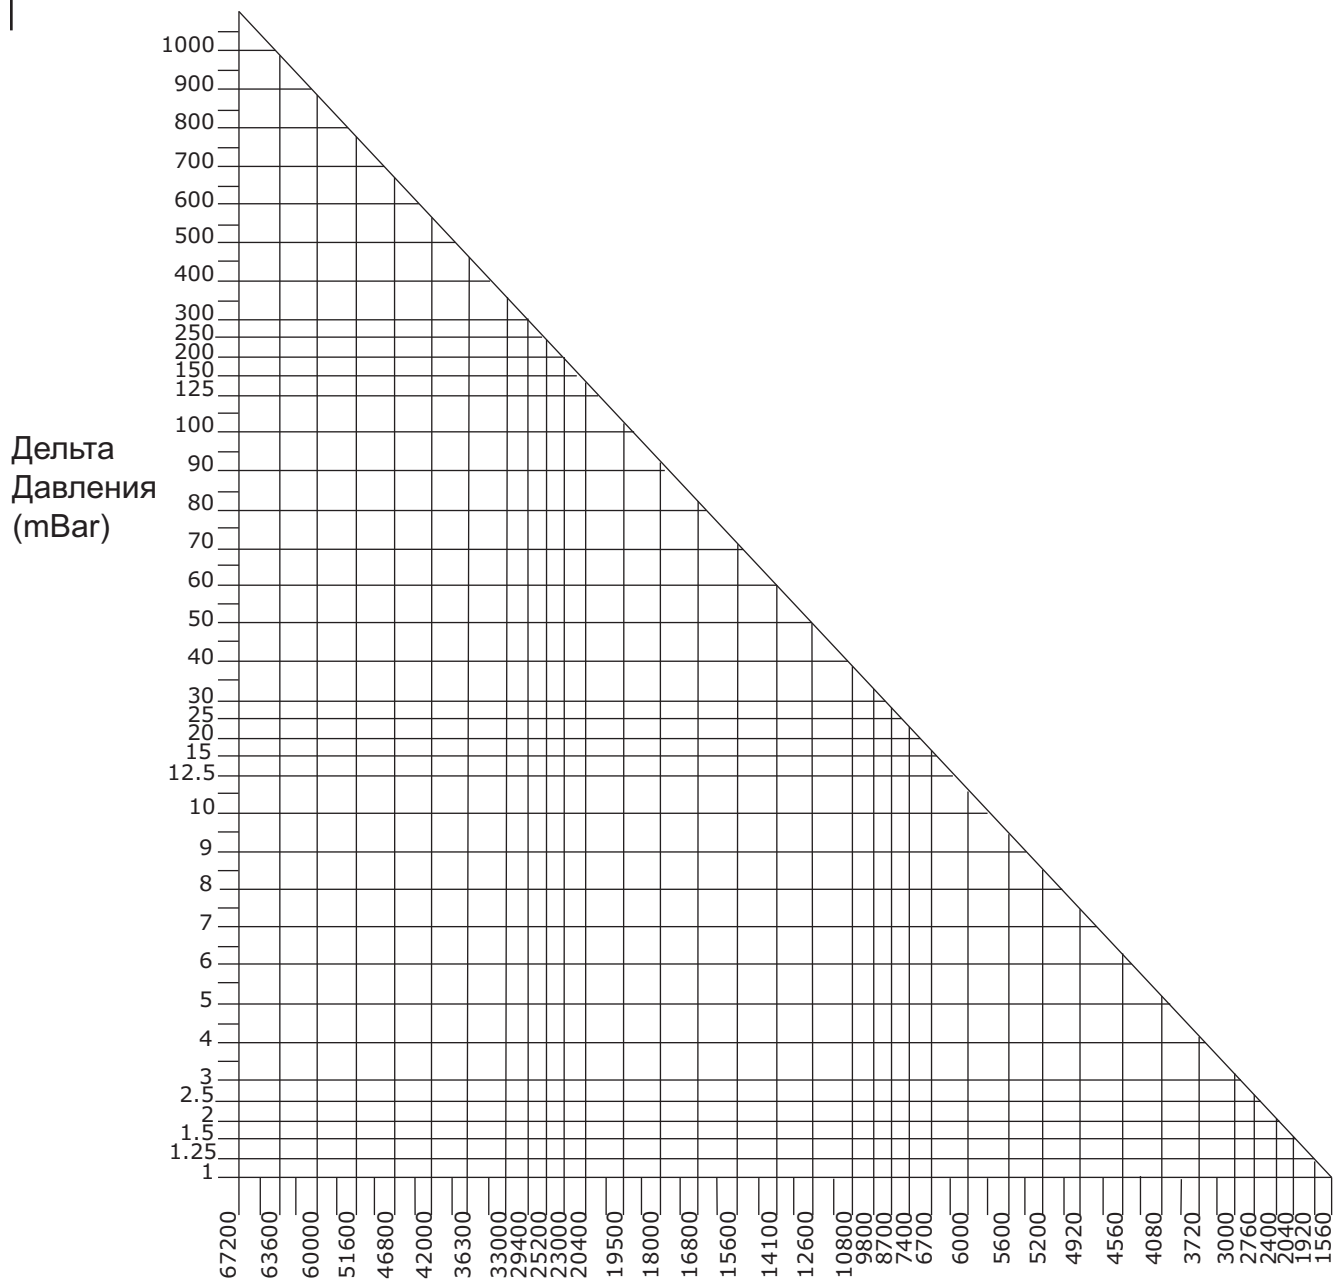

Пропускная способность: литров в час

Диаграмма 0403100/GS/1: зависимость падения загрузки от пропускной способности магнитного противоизвесткового аппарата ELCLA6 DN 50 Ø 2".